


	ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (EKIPO ESZENOGRAFIKOAK)
	ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (ZENBAIT ERABILERA)
	ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (EKIPO ESZENOGRAFIKOAK) ESTANKOAK
	ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (ESKU-LEHORGAILUA)
	ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 16A/250V (TERMOA) ETENGAILU BIPOLARRAREKIN 10A/250V
	ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 20VA SEGURTASUNEKOA. INSTALAZIOA BABESEKO BOLUMENEAN
	LURREKO 4 KORRONTE-HARGUNE DITUEN KUTXA
	HORMAKO 4 KORRONTE-HARGUNE DITUEN KUTXA
	LURREKO 2 KORRONTE-HARGUNE DITUEN KUTXA. 1 RJ-45
	LURREKO KUTXA. 16 A ETENGAILU AUTOMATIKO BAT, 25 A DIFERENTZIAL,
	2 CHUKO ENTXUFE, 2 RJ-45 DITUENA
	BABESERAKO ETENGAILU BAT, 3P+T 32A/400V KORRONTE-HARGUNE BAT,
	3 BABES ETENGAILU ETA 2P+T 16A/230V MOTAKO 3 KORRONTE HARGUNE DITUEN MULTZOA
	ENTXUFEAREN OINARRIA F+N+T 10-16A/250V (AUDIO HARGUNEA)
	KUTXA BORNEEKIN
	ERREGISTRO ETA DERIBAZIO KUTXA



4. SOLAIRUA

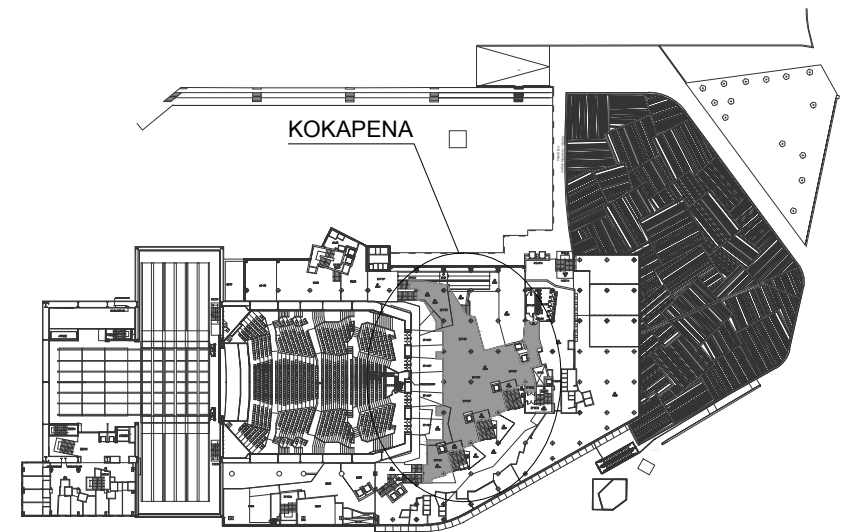

4. ATARTEA

1/200 ESKALA